

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Tachov, že v termínu

listopad/2021 – březen/2022

bude v této oblasti prováděna

stavba, která řeší připojení nového odběrného místa, dle projektu vypracovaného firmou OMEXOM GA Energo s.r.o..

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,


tel.: 373303184, fax.: 377542385.



IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.

Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.


OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel: 373 303 111 141

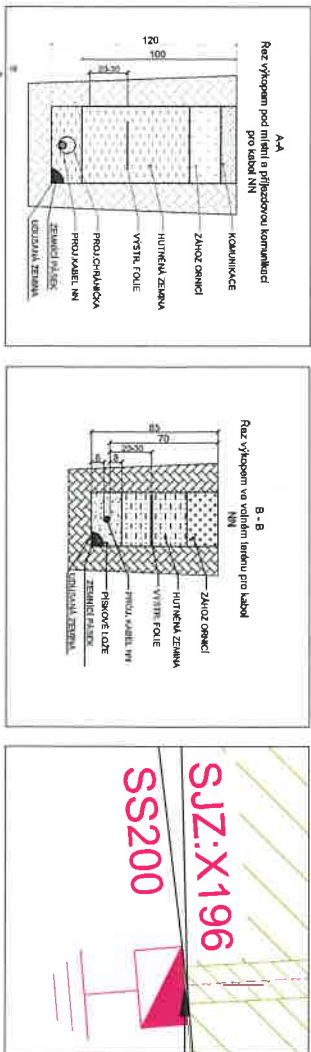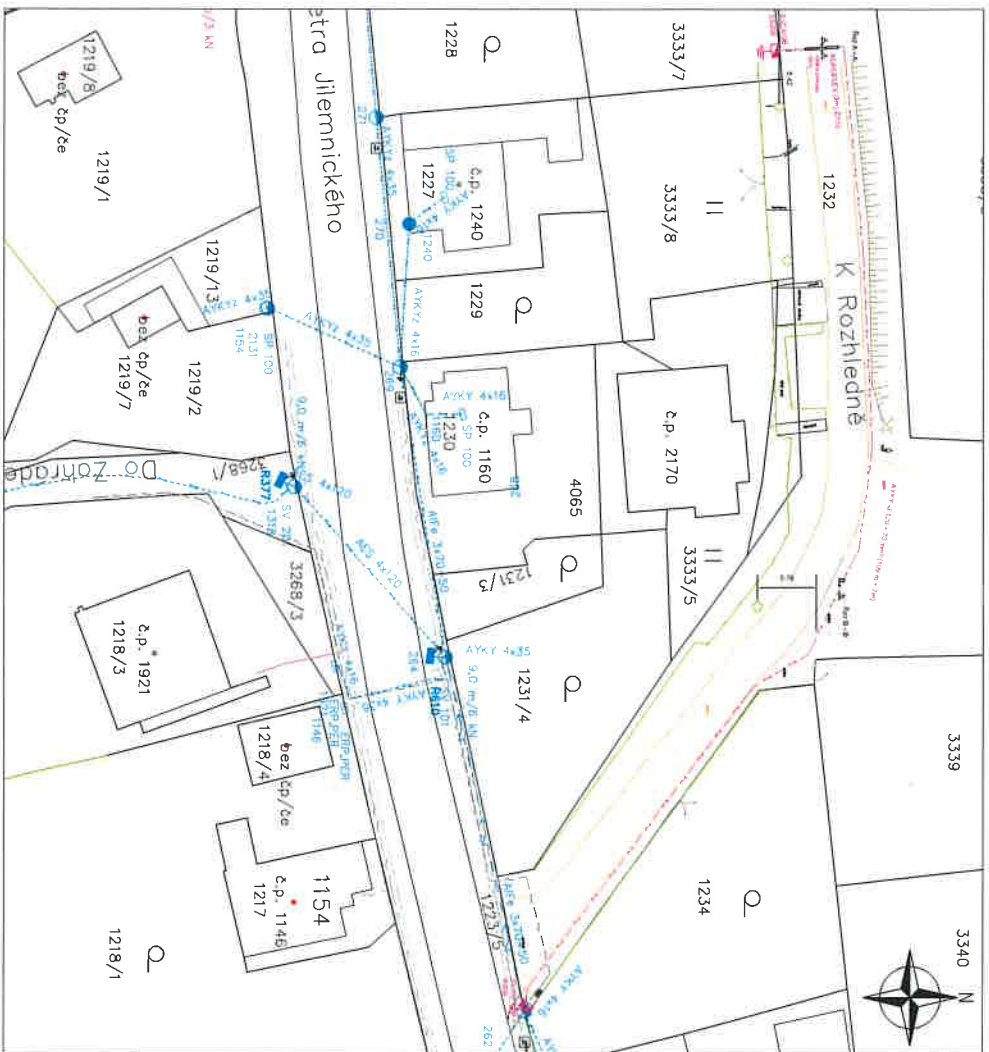

Legenda:

- Sítaválcí zařizeni ČEZ NN:
 - nadzemní vedení
 - betonový sloup
- Montáž zařízení ČEZ NN:
 - kabelové zemní vedení, vč. kabelové chránky
 - přípojková skříň a rozpojovací skříň
- Ostatní zařízení:
 - ČEZNET
 - datové síť CETIN
- Ostatní značky:
 - sílnice
 - hrany budov
 - pocestí
 - hranice KN stavu
 - číslo KN stavu
- Ochranná pásma:
 - ČEZNET
 - datové síť CETIN

Technické řešení:

Stavba řáší připojení nového odběrného p.č. 3333/7 (3x25A).

Na stávajícím PB č.262 se osadí nová rozpojovací skříň SV 101 (SJZ: R409). Z této skříň bude napojen nový kabel AYKY - J 3x120-70 mm² do nové kabelové skříňe SS 200 (SJZ:X196), umístěné na hranici p.č. 3333/7.

Kabelové vedení bude uloženo v místní komunikaci v minimální hloubce 1 m v kabelové chránice Konflex Ø110. V zeleňm pásmu mimo místní komunikaci bude kabelové vedení NN uloženo v minimální hloubce 0,7 m.

Délka nové kabelové trasy NN AYKY-J 3x120-70 je 109 m + 7 m
Číslo evidenčního desku NN: 506020861101

Poznámky:
Napětíová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuál. znění) a PNE 33 0000-1 (v aktuál. znění).

Ochranné pásma:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 459/2000 Sb. č. 314/2009 §46 Ochranné pásmo), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo 0,5m po obou stranách dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

Bude respektována mlh, vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 79 6005.

Zákres sílí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vyřízení stávající sílí.

Před započatím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. zrovnu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

Souřadnice k vytyčení skříňe SJZ:X196:

celkem 4 body k vytyčení	X	Y
1.	1056212,79	875697,1146
2.	1056212,8931	875695,8883
3.	1056213,4373	875695,802
4.	1056213,5482	875697,0471

<p>OMEXOM</p> <p>OMEXOM GA Energo s.r.o.</p> <p>Na Sídlně 1929/6 CZ - 323 00 Píseň - Bolevec tel. +420 373 303 111</p>	<p>Ing. Miroslav Silver, MBA</p> <p>Ing. Karel Krížek</p> <p>Ing. Karel Krížek</p>	<p>Místo: Tachov, K Rozhledně, p.č. 3333/7 - KNN</p> <p>IV-12-0017317</p> <p>ČEZ Distribuce a.s. Teplička 874/8 405 02 Děčín IV</p> <p>Výkres montáže Tachov</p>	<p>Číslo výkresu: C3</p> <p>Číslo zakázky: 506020861101</p> <p>Supl. PD: DPS</p> <p>Datum: 08/2021</p> <p>Formát: A3</p> <p>Metrick: 1 : 500</p> <p>Archivní číslo: GA-506020861101-C3</p>
--	--	--	--